

掲載用サンプル 実際にお客様へお送りした報告書を、お名前・霊園名・家名・家紋・周辺の墓所など、特定につながる情報を伏せて掲載しています。写真のぼかしは掲載用の加工で、実際の報告書にはありません。

お墓清掃作業完了報告書 兼 お墓診断書

真心を込めた丁寧な手作業で、ご先祖様の大切なお墓をお守りいたします

ご依頼主様	●●●●様
お墓所在地	茂原市内の民営霊園（山林に面した区画）
ご契約プラン	スタンダードプラン（作業員2名体制）
作業日・時間	2026年8月 10:30～16:00（約5時間半）
作業担当	株式会社紋起 お墓清掃事業部

このたびはお墓清掃（スタンダードプラン）をご依頼いただき、誠にありがとうございました。スタッフ2名にて、清掃および点検・診断作業を実施いたしました。同じアングルで撮影した10対（計20枚）のビフォーアフター写真とあわせて、プロの視点による「お墓診断」をご報告いたします。

1. 作業概要および実施内容

実施項目	墓石水洗い、専用洗剤洗浄、コケ・地衣類除去、水垢磨き、香炉・花立清掃、床石磨き、落ち葉清掃、花立の蟻の簡易駆除
詳細内容	背後の山林から飛散した落ち葉や土汚れの清掃。石材を傷めないプロ専用洗剤による墓石・墓誌・外柵のコケ磨き、床石全面の水洗い仕上げ。花立内部に発生していた蟻の巣への簡易駆除作業を実施。

2. 作業完了報告（ビフォーアフター対比・計20枚）



① 作業前 | 墓地全体・斜め全景
山林からの落ち葉・土埃が床石や外柵に堆積した状態。



① 作業後 | 墓地全体・斜め全景
落ち葉を全撤去し、床石全面を洗剤で磨き上げた状態。



BEFORE

② 作業前 | 墓石正面・供花周辺
枯れた供花が残り、花立周りや香炉に水垢が沈殿した状態。




AFTER

② 作業後 | 墓石正面・供花周辺
枯花撤去・水回りの洗剤洗いが完了。受け皿も清掃。



BEFORE

③ 作業前 | 右側灯籠・アプローチ階段
階段周りに落ち葉が溜まり、灯籠台座に苔が付着。

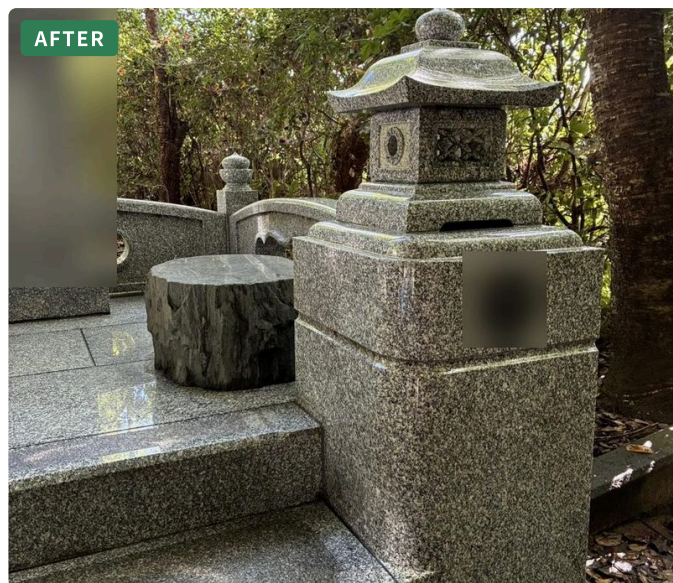

AFTER

③ 作業後 | 右側灯籠・アプローチ階段
落ち葉の清掃完了。階段・灯籠台座を水洗い・磨き上げ。




BEFORE

④ 作業前 | 墓誌全景・彫刻面
墓誌天頂部や台座フチに黄緑色のコケやくすみが固着。




AFTER


④ 作業後 | 墓誌全景・彫刻面
プロ用ブラシで苔を除去。刻まれた文字がくっきり判読可能に。

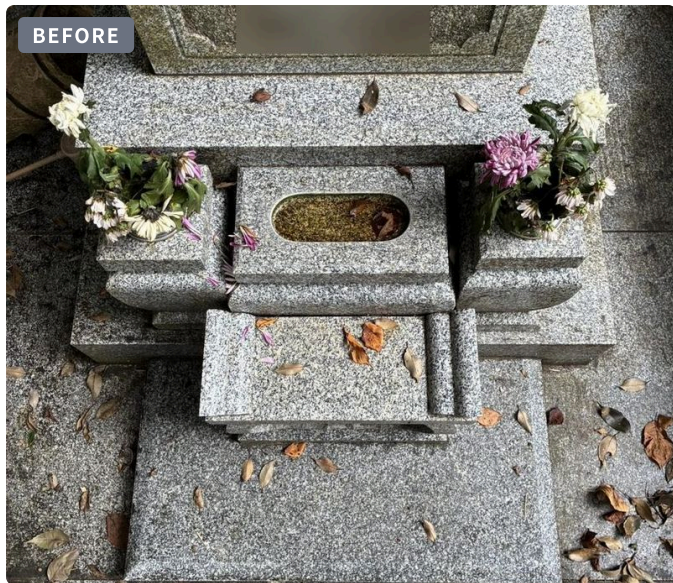

⑤ 作業前 | 水鉢・花立・線香立て（真上）
花立・水鉢の凹みに濁り水と落ち葉が溜まった状態。

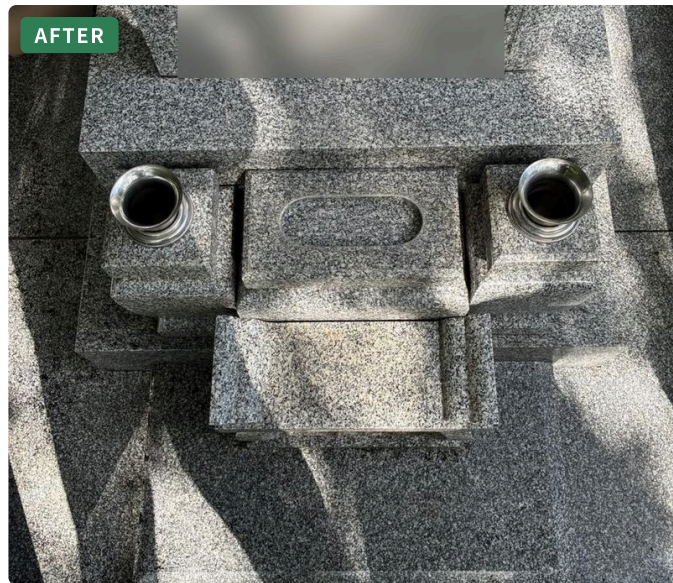


⑤ 作業後 | 水鉢・花立・線香立て（真上）
水抜き清掃・洗剤磨きを行い、ヌメリと水垢を除去。

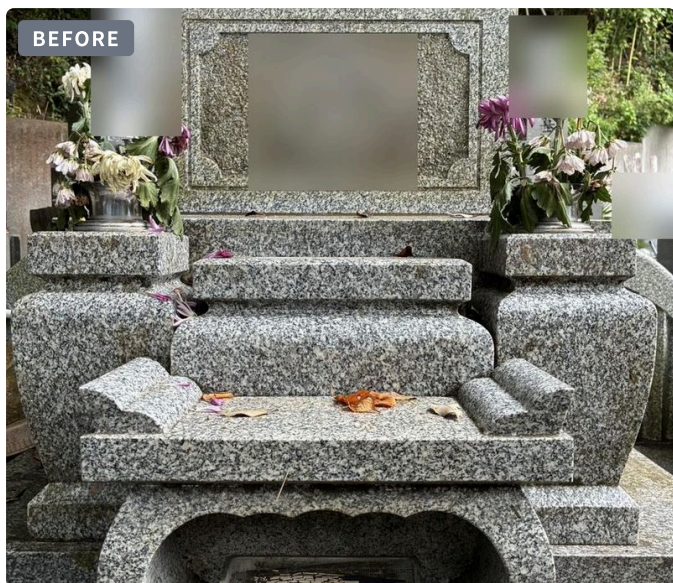

⑥ 作業前 | 香炉・台座の正面拡大
香炉台座や線香皿の周辺に灰や煤、水垢が付着。



⑥ 作業後 | 香炉・台座の正面拡大
線香皿を洗剤洗浄。香炉内部の焦げ・湿気汚れも拭き取り。

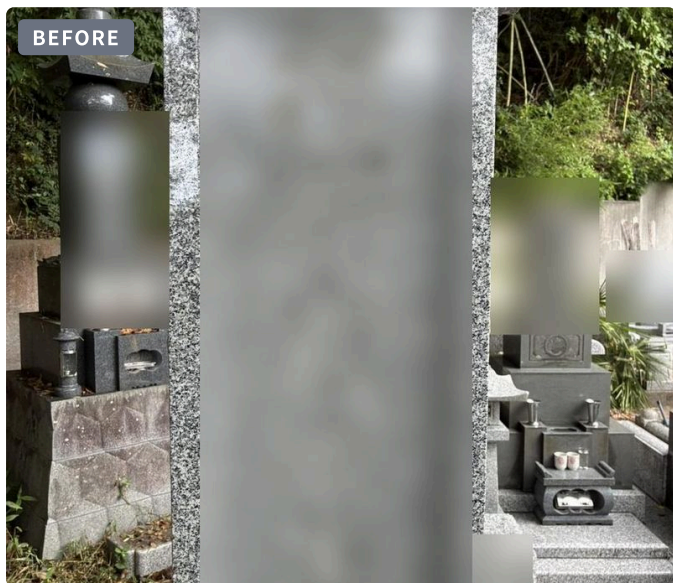

⑦ 作業前 | 竿石正面の文字彫刻
家名の文字彫刻内部に黒ずみやホコリが固着。



⑦ 作業後 | 竿石正面の文字彫刻
彫刻溝の深部まで細ブラシで手磨きし、鮮明な文字に仕上げ。




BEFORE

⑧ 作業前 | 竿石・蓮華台座の左側面
風雨による雨ジミ・黄ばみが蓮華彫刻や台座側面に付着。




AFTER

⑧ 作業後 | 竿石・蓮華台座の左側面
石肌を傷めない専用洗剤で、側面の黄ばみ・雨ジミを手磨き。

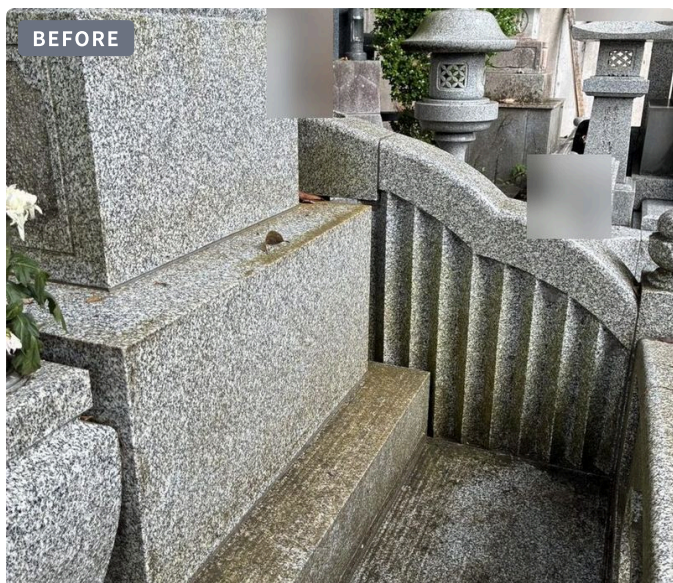

BEFORE

⑨ 作業前 | 蓮華台座右側面・外柵囲い
外柵の内側や階段脇に苔が発生し、くすんでいた状態。

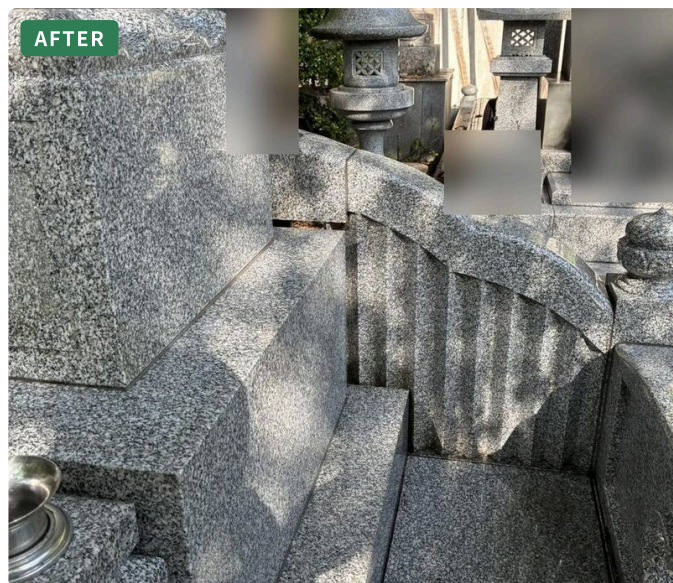

AFTER

⑨ 作業後 | 蓮華台座右側面・外柵囲い
外柵内側の凹凸まで手磨き洗いし、御影石本来のツヤを復元。



BEFORE

⑩ 作業前 | 灯籠の宝珠・笠部分（細部）
灯籠屋根部分の凹みに落ち葉やコケが固着していた状態。



AFTER

⑩ 作業後 | 灯籠の宝珠・笠部分（細部）
高所の笠・宝珠の拭き上げ洗浄完了。細部まで仕上げ。

3. プロの視点による「お墓診断書」

担当者コメント

山林環境から飛散した落ち葉や泥汚れを中心に、水垢や苔をスタッフ2名で入念に磨き落としました。御影石本来の重厚なツヤが蘇り、明るいお参り環境となっております。作業中に気になる箇所（花立の蟻の発生）を確認しましたので、下記にてご報告いたします。

診断項目	判定	状況の詳細および見解
墓石・石材の状態	良好	石自体のひび割れや著しい欠けは見られず、堅牢な状態を保っています。洗剤磨きにより本来のツヤが戻っています。
花立周り（蟻の巣）	要専門対応	花立石右側の内部・隙間に蟻が巣を作り大量発生していました。現地で簡易駆除を行いました。根絶には専門業者による駆除が必要です。
立地・山林環境	定期注意	裏山からの落ち葉や水滴に含まれるアク・苔が付着しやすい環境です。放置すると石にシミや苔が着色するため、定期清掃が効果的です。
目地・継ぎ目	概ね良好	大きな石のズレや目地の脱落は認められませんが、湿気が溜まりやすいため定期的な点検を推奨します。
文字彫刻・細部	概ね良好	文字の確認はできますが、白入れ部分が一部色落ちしているため、白入れ作業を推奨します。

4. 特記事項・次回メンテナンスのご提案

■ 花立周りの蟻の根絶駆除（優先対応推奨）

花立の石の内部・すき間に大きな巣が形成されていました。表面の簡易駆除は行いましたが、内部の巣までは薬剤が届いていない可能性が高く、再発の恐れがあります。放置すると隙間から土砂が排出されたり、お参りの際に危険が生じる恐れがあるため、専門業者による駆除をおすすめします。提携業者による手配も可能です。

■ 周辺環境（山林）に合わせた定期清掃

裏山からの落ち葉や樹液が付着しやすい立地のため、半年に1回程度の落ち葉除去とコケ落としをおすすめします。

- 推奨次回メンテナンス：専門業者による蟻の駆除／次回定期清掃（お彼岸前頃）／白入れ作業
- 定期清掃推奨ペース：半年に1回

※害虫駆除や定期清掃のお見積り・ご相談は無料で承っております。